

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor životního prostředí a stavební úřad
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn.:

MZi-OZPSU/9829/2025-TJ

Č. j.:

MZi-OZPSU/9829/2025-5

Vyřizuje:

Ing. Jaroslava Tomková

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Tel.:

547 428 719

E-mail:

jaroslava.tomkova@zidlochovice.cz

Počet listů:

Počet příloh/listů/svazků:

Datum:

20.11.2025

Vypraveno dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 06.03.2025 podala

EG.D, s.r.o., Milan Fridrich, IČO 21055050, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno,
kterou zastupuje ELING CZ s.r.o., Dominik Horák, IČO 27752810, Střelnice č.p. 2797/22a,
628 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Moutnice, obnova NN, průtah obcí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 9, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 16/1, 16/2, 19, 21, 24, 26, 29/2, 31/2, 34, 35, 38, 40, 477/1, 477/15, 477/32, 477/33, 499/1, 501, 503/1, 506, 510, 513/1, 513/2, 514, 517, 520, 523, 525/1, 525/2, 570, 572/1, 2751/2 v katastrálním území Moutnice.

Stručný popis záměru:

Jedná se o obnovu NN a průtah obcí v katastrálním území Moutnice.

Ze stávající TS U Samoobsluhy (č. 9057) budou vyvedeny tři kabely NAYY 4x240. Dva z nich budou ukončeny ve vyměněné SD732 (R232433). Z této skříně budou dále vyvedeny 1x NAYY 4x150 a 1x NAYY 4x240 v souběhu s pokračujícím kabelem NAYY 4x240, v trase bude NAYY 4x150 smýčkovat jeden odběr.

U pozemku parc. č. 501 bude vybudována SD732, v této skříně budou ukončeny 1x NAYY 4x150 a 1x NAYY 4x240. Z této skříně bude vyveden 1x NAYY 4x150 a 1x NAYY 4x240, které budou ukončeny


ve vyměněné SR532 (R752855), v trase budou smyčkovány dotčené nemovitosti novými pojistkovými skříněmi SS100. Z SD732 budou dále vyvedeny 1x NAYY 4x150 a 1x NAYY 4x240, dále v souběhu pokračuje 1x NAYY 4x240.


Tyto kabely povedou podél nemovitostí, které budou smyčkovány do nových pojistkových skříní SS100. Všechny kabely budou ukončeny ve vyměněné rozpojovací skříně SD932 (R752855) u této skříně bude umístěna i pojistková skříň SS200, pro přepojení Obecních odběrů. Z této skříně dále povede 1x NAYY 4x240, který bude ukončen ve stávající SR532 (R762221) vybudované v rámci jiné stavby. Z této skříně poté budou vyvedeny kabely 1x NAYY 4x150 a 1x NAYY 4x240, které povedou kolem zástavby a budou v trase smyčkovat jednotlivé nemovitosti pomocí skříní SS100 a SS200. Oba tyto kabely budou ukončeny v rozpojovací skříně SR432 (R765127) umístění před RD č. p. 334.

Z této skříně budou dále pokračovat 1x NAYY 4x150 a 1x NAYY 4x240, které budou pokračovat až do rozpojovací skříně SR332 (R771475), kde budou ukončeny. V trase těchto kabelu bude provedeno nasmyčkování nových skříní SS100 a SS200 k nemovitostem. Ke všem dotčeným nemovitostem bude provedeno nové hlavní domovní vedení. Veškeré venkovní vedení v této trase bude následně demontováno.

Celková trasa nového kabelového vedení NN je cca 775m.

Situace umístění:

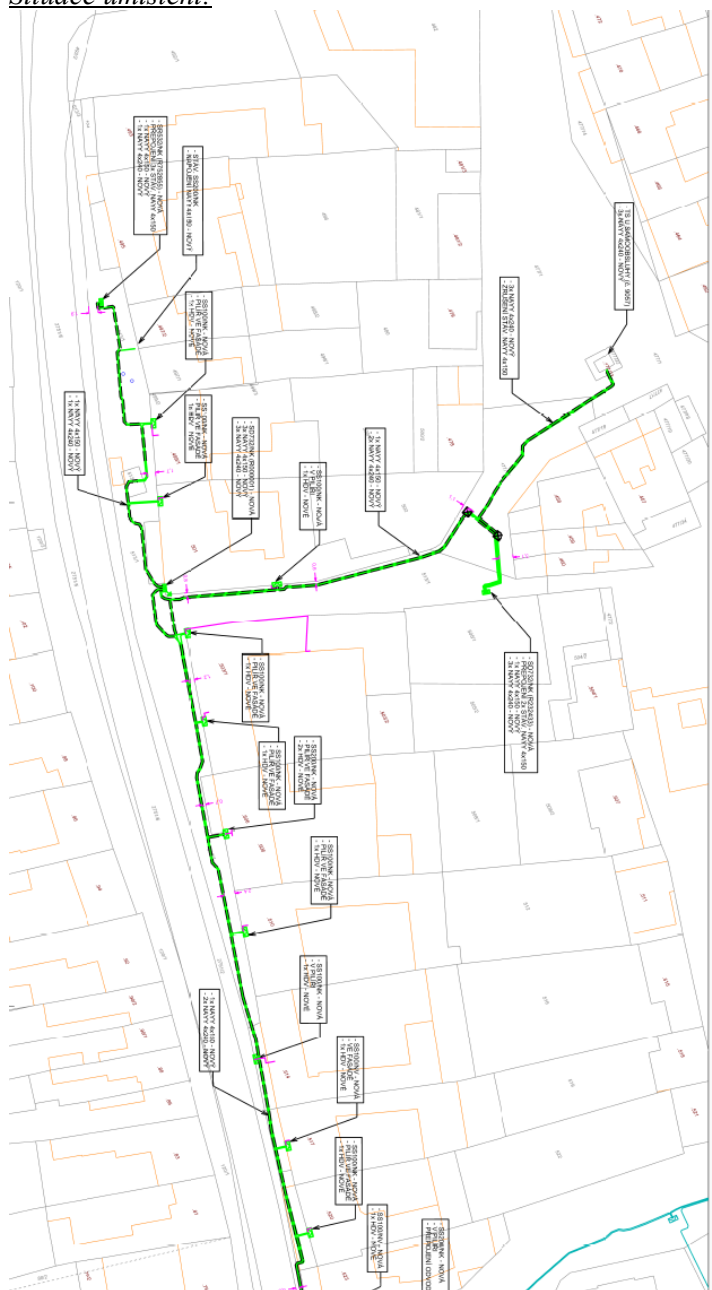

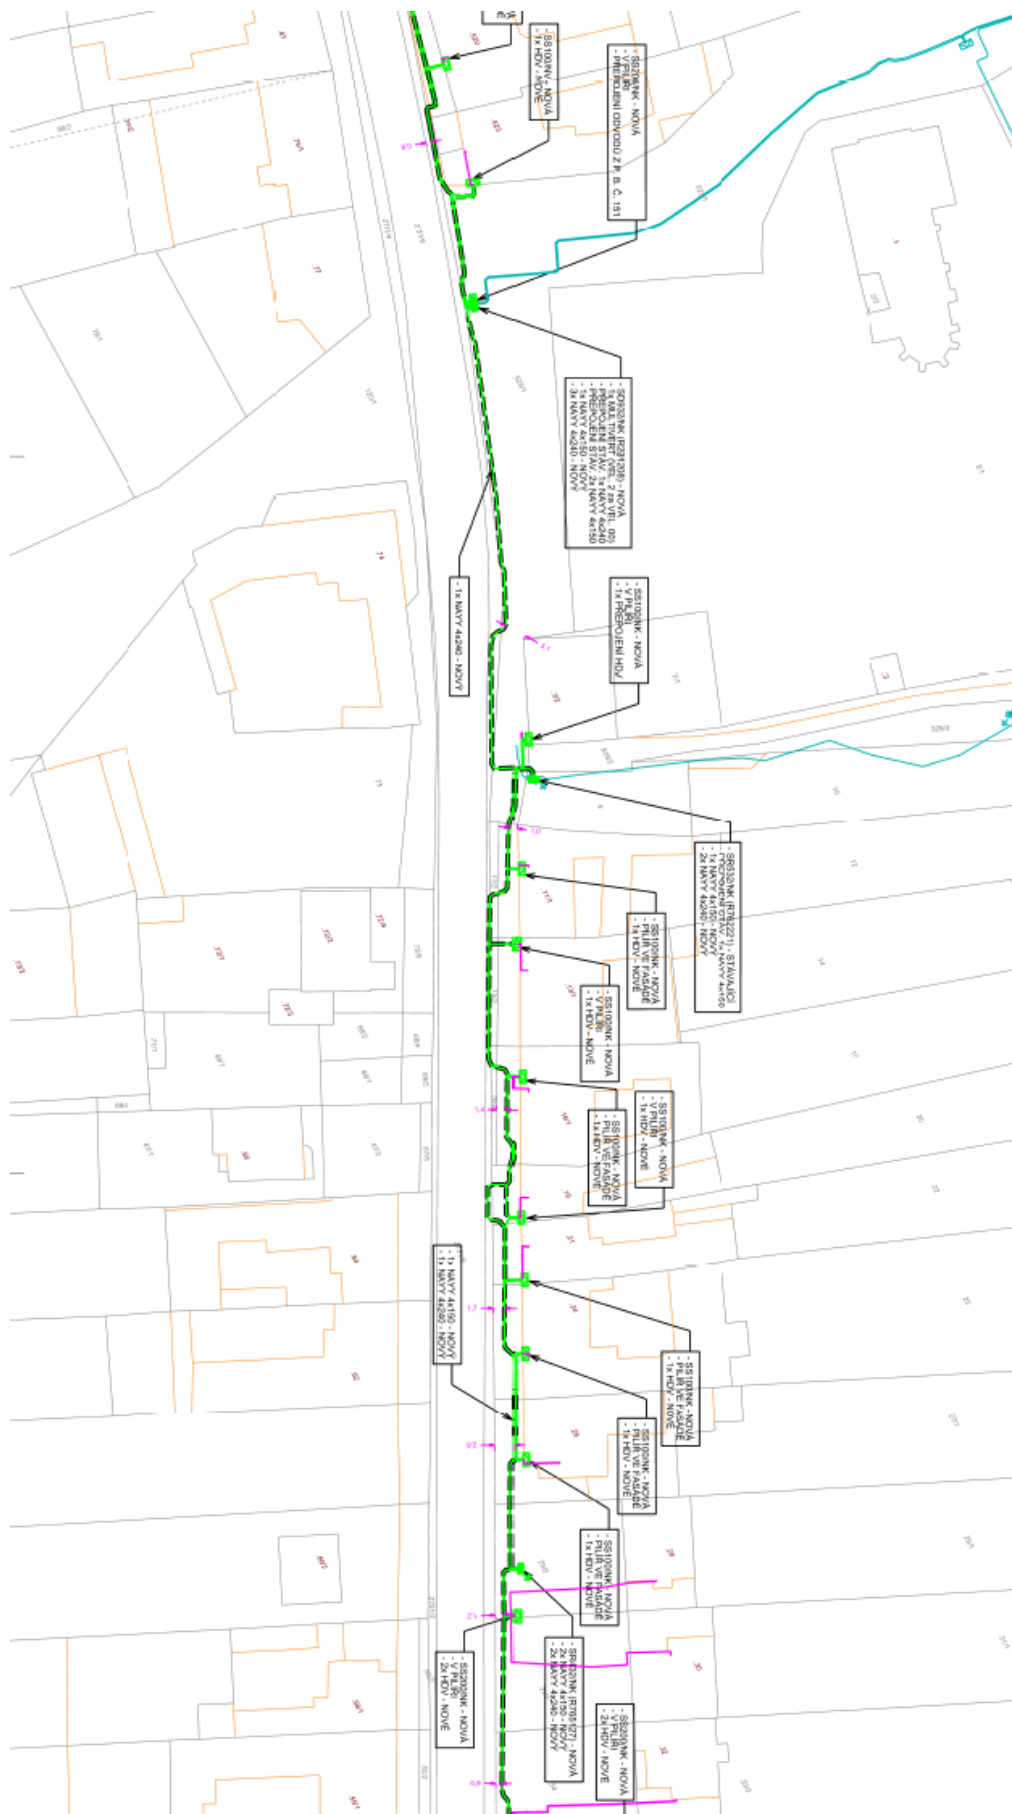

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Eling CZ. Odpovědný projektant projektant Michal Grimm (ČKAIT 100608); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba může být prováděna svépomocí nebo stavebním podnikatelem.
5. Při realizaci stavby musí být veden stavební deník.
6. Před zahájením provádění stavby bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do vydání kolaudačního rozhodnutí.
7. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popř. jejich kopie.
8. Případné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně ohlášeny stavebnímu úřadu.
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
10. Při přípravě a provádění výkopových prací musí stavebník/zhotovitel postupovat podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správci všech podzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma a případně požádá o povolení vstupu do ochranného pásma. Podmínky správců sítí na způsob provádění prací v ochranném pásmu musí být splněny.
12. Při provádění zemních prací musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně prostorového uspořádání ostatních podzemních inženýrských sítí. Prostorová poloha musí být ověřena sondami. V případě zjištění rozporů mezi předpokládanou a skutečnou polohou sítí je stavebník povinen neprodleně přerušit práce a skutečnost nahlásit příslušné organizaci správce sítě.
13. Před zakrytím podzemního vedení vyzve stavebník/zhotovitel stavby příslušné správce dotčených inženýrských sítí ke kontrole.
14. Výkopové práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí musí být provedeny ručně. U venkovních vedení nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a uložení uzemnění.
15. Po uložení kabelů před záhozem stavebník zajistí geodetické zaměření stavby.
16. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku $LA_{ekv} = 60 \text{ dB(A)}$ v denní době od 07 - 21 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
17. **Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.**

18. Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice ze dne 22.07.2024, MZi-OZPSU/13925/2025

Dřeviny rostoucí v okolí stavby budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, tj. stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením, výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně, pokud dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám.

Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění.

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (především pokud dochází k dotčení původního terénu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Upozorňujeme na povinnost ohlásit případné archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

19. Budou dodrženy podmínky Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 3.7.2024, zn. BVJ/14453/2024

Stavba bude provedena otevřeným výkopem a jedním protlakem (p.č.477/15), dle předložené PD a řezu D2.5. Protlak - přechod komunikace p.č.477/15, k.ú.Moutnice, bude proveden protlakem v max. hloubce 1,3m.

Změna technologie přechodů (např. umístění protlaků, hloubka protlaků...), je možná pouze po odsouhlasení BVK, a.s. Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození veškeré vodovodní řady, kanalizační stoky a vodovodní přípojky, které budou danou stavbou dotčeny.

Vytyčení vodovodních řadů a přípojek lze dohodnout s pracovníkem naší akciové společnosti p.E.Stelzelem-tel. 606 676 302, email: vytycenivodovodu@bvk.cz.

Vytyčení kanalizačních stok lze dohodnout s technikem kanalizačního provozu p.K.Prokešem-tel. 724 375 495.

Upozorňujeme Vás, že se jedná o placenou službu.

V ochranném pásmu a ochranném území požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně se zvýšenou opatrností.

Dodržte ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Dále požadujeme provedení křížení kolmo. Při křížení požadujeme pokládané kabely uložit do chráničky.

Nekolmé křížení bude provedeno dle ČSN 73 6005-Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Požadujeme dodržet křížení min.45°.

V místech, kde nebude možnost uložit kabel do požadované hloubky (dle prostorové normy ČSN 73 6005), z důvodu krátké vzdálenosti při křížení s IS, bude kabel s chráničkou uložen do chráničky (popř. betonového žlabu) s přesahem min. 1 m na každou stranu od místa křížení tak, aby byla dodržena prostorová norma.

Kabelové vedení, potrubí umístěte mimo jednotlivé prvky (šachty, apod.), armatury (uzávěry u vodovodních přípojek, hydranty, šoupata), umístěných na síti.

V blízkosti kanalizační šachty, vodoměrné šachty, požadujeme min. vzdálenost kabelového vedení, potrubí od této šachty při opatření chráničkou min. 0,5 m.

Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Dodržte ochranné území vodovodních (kanalizačních) přípojek. Ochranné území vodovodních (kanalizačních) přípojek je vymezeno vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Veškeré stavbou dotčené vodovodní přípojky, vodoměrné šachty i sestavy zabezpečte proti poškození.

Dodržte ochranné území kanalizační přípojky, dle ČSN v nich uvedených (ČSN 756101-Stokové sítě a kanalizační přípojky).

Rovněž je nutné přihlídnout k umístění kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti, které neprovozujeme a jsou majetkem majitelů nemovitostí, platí však pro ně rovněž podmínky pro ochranné území.

O přesnou polohu uložení kanalizačních přípojek požádejte majitele daných přípojek.

Při umístění nových skříní, rozvaděčů, požadujeme dodržet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

V rámci stavby dojde k demontáži stávajících podpěrných bodů a není plánované umístění nových podpěrných bodů.

Při odstraňování stávajících podpěrných bodů v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., provádějte výkopy ručně, po odstranění základů přivězte ke kontrole příslušné obvodové techniky, viz.výše uvedená tel.čísla.

V rámci stavby není řešeno umístění nových podzemních kabelových komor.

Pro provádění protlaků požadujeme dodržet ČSN 73 6005 pro umístění sítí, jejich souběh a křížení.

Protlakem (na p. č. 477/15, k. ú. Moutnice), dojde ke křížení s kanalizační stokou DN 300 PP (hloubka uložení stoky cca 2,5m), protlak bude proveden v hloubce max. 1,3m (dno chráničky) - dle doloženého řezu.

Před prováděním protlaku chráničky, požadujeme přivzat obvodového technika kanalizačního provozu p.K.Prokeše - tel. 724 375 495 pro dohled při křížení protlácené chráničky s kanalizační stokou a z důvodu projednání přesného umístění startovací a cílové jámy a způsobu zabezpečení kanalizační stoky.

Před prováděním protlaku požadujeme zjištění přesné hloubky uložení kanalizační stoky. Přivězte obvodového technika kanalizačního provozu p. K.Prokeše - tel. 724 375 495. Hloubku protlaků, dle zjištěných hloubek uložení kanalizační stoky, uzpůsobte tak, aby byla dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

U protlaku požadujeme řádné zajištění startovací a cílové jámy, aby nedošlo k možnému narušení stávajícího kanalizačního potrubí. Při provádění protlaků nesmí dojít k narušení technické infrastruktury (vodovody a vodovodní přípojky, kanalizace vč. kanalizačních šachet, atd.).

Požadujeme řádné zajištění výkopu a montážních jam, aby nedošlo k možnému narušení vodovodních řadů, vodovodních přípojek a kanalizačních stok.

Při provádění výkopu nesmí v žádné fázi dojít k porušení stability konstrukcí a rozvodů v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Zásyp výkopu musí být proveden s dostatečným hutněním, aby nemohlo dojít k dodatečnému sesunutí zemního tělesa v okolí a tím k porušení technické infrastruktury v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Obnažené části technické infrastruktury musí být chráněny proti poškození.

V prostoru kde bude docházet k namáhání od pojiždějících mechanismů (stavební stroje, dopravní prostředky stavby, apod.), požadujeme zajistit technickou infrastrukturu v provozování BVK, a.s. (vodovody, kanalizace, atd.) proti možným negativním účinkům.

Zabezpečení stavbou dotčených vodovodních řadů vodovodních přípojek a kanalizačních stok, předem dohodněte s techniky vodárenského a kanalizačního provozu, (viz.níže uvedená tel.čísla).

Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Ovládací armatury, hydranty a vstupní šachty musí zůstat v době stavby trvale přístupné a ovladatelné. Vodoměrné sestavy vodovodních přípojek nesmí být během stavby poškozeny nebo měněny. Příslušní obvodový technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur. Upozorňujeme Vás, že nesmí být měněn účel místnosti, kde je umístěn fakturační vodoměr.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. Délku armatur a osazení poklopů přizpůsobí dodavatel novému povrchu, ke kontrole rovněž přizve technika vodárenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele.

Kanalizační šachty v obvodu staveniště zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. Zahájení prací dodavatel oznámí min. 3 dny předem na kanalizační provoz, za přítomnosti příslušného obvodového technika provede protokolární převzetí a pak i zpětné předání dotčených šachet, rovněž s ním projedná případné úpravy při změně terénu. Osazení rámu a poklopů šachet přizpůsobí dodavatel novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců. Při změně nivelety poklopu šachty, předá investor kanalizačnímu provozu geodetické zaměření nové nivelety. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele.

Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizační řady, ovládací armatury a poklopy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.

Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizační řady, ovládací armatury a poklopy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.

Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, které jsou v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a musí být umožněn přístup k nim.

V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu z titulu činnosti stavby, upozorníte dispečink naší akciové společnosti-tel.543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., na náklady dodavatele.

V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního řadu nebo přípojky požadujeme přizvání na místo stavby obvodového technika vodárenského provozu p.F.Turka-tel.606 715 403 a dbejte jeho pokynů.

V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizačního řadu požadujeme přizvání na místo stavby obvodového technika kanalizačního provozu p.K.Prokeše- tel.724 375 495 a dbejte jeho pokynů.

Zahájení prací oznamte provozním technikům min.3 dny dopředu na uvedená tel.čísla.

Před zásypem přizvěte obvodové techniky ke kontrole na místo samé.

20. Budou dodrženy podmínky GasNet ze dne 16.07.2024 zn. 5003109605

Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem min. 60°.
- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.
- souběh uzemnění s plynárenským zařízením bude min. 1 m
- Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu/přípojky.

Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na PZ.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení a odsouhlasena samostatně. Přeložka bude provedena na náklady investora.

Info a následné stanovisko k přeložce: <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003109605 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

21. Budou splněny podmínky EG.D., a.s. ze dne 1.7.2024, zn. E7456-27130144

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Nikolas Němec, tel.: 53514-2833, mail: nikolas.nemec@egd.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26322169, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 26.06.2026.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

21. Budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s. ze dne 26.07.2026, č.j. 197704/24

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Sobotka, tel.: 606 717 056, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 26. 7. 2024 pod č.j. 197704/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překážku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí či umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizací.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnost nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

22. Budou dodrženy podmínky společnosti NOEL s.r.o. ze dne 26.06.2024, zn 274/MOU

Vzhledem k tomu, že při této akci dojde ke křížení s TKR, je nutno před zahájením zemních prací provést vytyčení kabelů pracovníkem firmy NOEL, s.r.o. Hodonín.

- a) Je povinná si min. 10 dnů před zahájením prací objednat u společnosti NOEL, s.r.o. vytyčení podzemního vedení a zajistit vyznačení jeho polohy přímo na staveništi.
- b) Uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření, že zahájila stavební práce nejméně 15 dnů předem.
- c) Vyznačí do terénu linii plánovaných výkopových prací a vyzve společnost NOEL, s.r.o., aby se dostavila na místo za účelem určení kolizních tras výkopu se stávajícími SEK a za účelem odsouhlasení linie plánovaných výkopových prací v terénu. Zástupce NOEL, s.r.o. se po výzvě provádějící organizace dostaví do 24 hodin v rámci pracovních dní a v rámci běžné pracovní doby mezi 7 a 15 hodinou. Dohoda o linii plánovaných výkopových prací v terénu bude zadokumentována do stavebního deníku a potvrzena pracovníkem společnosti NOEL, s.r.o. Bez potvrzení ve stavebním deníku nebudou zahájeny výkopové práce.
- d) Prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou vedení a zařízení.

- e) Upozorní pracovníky provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace. Přesnou polohu a hloubku uložení vedení SEK je nutno určit ručně kopanými sondami se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení.
- f) Upozorní provádějící pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo), aby nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky, apod.).
- g) Zajistí, aby odkryté podzemní vedení SEK bylo řádně zabezpečeno proti poškození, kabelové svazky budou ve výkopech zajištěny proti prověšení. Zajistí zhutnění zeminy pod kabely před jejich záhozem.
- h) Vyzve společnost NOEL, s.r.o. k provedení vizuální kontroly před záhozem pracovníkem společnosti včetně zápisu do stavebního deníku. Bez potvrzení ve stavebním deníku nebudou zahájeny zásypové práce.
- i) Zajistí neprodleně nahlášení každé i nepatrné poškození chrániček / kabelů společnosti NOEL, s.r.o., na tel: 511 117 777, 607 866 813, každý záměr odchýlit se s linií naplánovaných výkopových prací blíže ke stávajícím SEK či změně způsobu křížení, počtu křížení, na základě kterého, bude dohodnut další postup, změna bude provedena zápisem ve stavebním deníku. Bez potvrzení změny ve stavebním deníku pracovníkem NOEL, s.r.o. nebudou výkopové práce v dotčeném úseku pokračovat.
- j) Zajistí, aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení a zařízení SEK organizaci, která vydala toto vyjádření.
- k) Zajistí, aby organizaci, která vydala toto vyjádření, bylo ohlášeno ukončení stavby.
- l) Zajistí, aby jakákoliv činnost v blízkosti vedení a zařízení SEK byla prováděna v souladu se zákonem o telekomunikacích §101 zákona 127/2005 Sb. a příslušných právních norem a předpisů.

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde při zemních pracích k poškození primárního kabelu vedení kabelové televize, je nutno vyměnit jeho celou kabelovou délku mezi primárními rozvaděči.

Na primárním kabelu NEPROVÁDÍME spojky!!!

23. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic JmK ze dne 1.8.2024, zn. SUSJI7231/2024

Při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské komunikace.

Případný jakýkoliv zásah do tělesa komunikace nebo pozemku ve vlastnictví JMK je nutné s námi předem projednat.

Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora, a to bez odkladného účinku.

Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

Po realizaci stavby musí být zachováno funkční odvodnění vozovky silničního tělesa. Dešťová voda musí volně odtéci do silničního odvodňovacího systému (UV kanalizace).

U mostních objektů nebo propustků požadujeme dodržení minimální vzdálenost vedení od objektů a to 5,0m.

Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.

Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 133 v současném platném znění.

Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚSJMK a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy, silniční správní úřad.

Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k vydání územního souhlasu a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 06.03.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Stavební úřad dne 17.09.2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

MěÚ Židochovice, MZI-OZPSU/13925/2024-2 ze dne 22.07.2024

Archeologický ústav AV, ze dne 9.8.2024

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 3.7.2024, zn. BVK/14453/2024

GasNet zn. 5003109605 ze dne 16.07.2024

EG.D. a.s., zn. E7456-27130144 ze dne 1.07.2024

EG.D. a.s. zn. E7456-26322169 ze dne 26.6.2024

CETIN a.s. – č.j. 197704/24 ze dne 26.07.2026

Vodafone Czech Republic a.s. – zn. MW9910254504708357 ze dne 26.6.2024

T-mobile – zn. E38667/24 ze dne 26.6.2024

MND – č.j. 640/24 ze dne 3.7.2024

NOEL CZ s.r.o. – zn. 274/MOU ze dne 10.7.2024

Velkoplošné závlahy Čáslava – č.ž. 2024432938 ze dne 30.6.2024

Mero – č.j. 5211 ze dne 26.6.2024

Čepro – č.j. 10430/24 ze dne 26.6.2024

Ministerstvo obrany (sekce majetková) – č.j. MO 606797/2024-1322 ze dne 29.7.2024

Správa a údržba silnic JmK – zn. SUSJI7231/2024 ze dne 1.8.2024

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Podle § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník (žadatel):

- EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Podle § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

- Obec Moutnice, Moutnice č.p. 277, 664 55 Moutnice

Podle § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; Podle § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

Vít Husák, nar. 06.02.1976, Moutnice č.p. 299, 664 55 Moutnice
Petra Husáková, nar. 28.06.1977, Moutnice č.p. 394, 664 55 Moutnice
EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
Jitka Flodrová, nar. 05.06.1974, Moutnice č.p. 397, 664 55 Moutnice
Anna Hložková, nar. 06.06.1939, Moutnice č.p. 24, 664 55 Moutnice
Filip Hložek, nar. 08.12.1982, Tuřanská č.p. 648/42, 620 00 Brno
Jarmila Patermannová, nar. 01.01.1952, Křížová č.p. 55/5, 603 00 Brno
František Svoboda, nar. 04.06.1964, Moutnice č.p. 26, 664 55 Moutnice
Miloš Habart, nar. 28.04.1965, Moutnice č.p. 27, 664 55 Moutnice
Eva Šichnářková, nar. 11.12.1972, Moutnice č.p. 27, 664 55 Moutnice
Anna Vodičková, nar. 18.09.1955, Moutnice č.p. 28, 664 55 Moutnice
Martina Lengálová, nar. 26.03.1987, Moutnice č.p. 407, 664 55 Moutnice
Jan Brabec, nar. 17.04.1965, Moutnice č.p. 29, 664 55 Moutnice
Jiřinka Wetterová, nar. 20.03.1936, Moutnice č.p. 30, 664 55 Moutnice
Tamara Wetterová, nar. 19.08.1975, Diváky č.p. 122, 691 71 Diváky
Jenovefa Albrechtová, nar. 13.07.1933, Moutnice č.p. 64, 664 55 Moutnice
František Poláček, nar. 31.07.1956, Moutnice č.p. 122, 664 55 Moutnice
Pavel Daněk, nar. 15.01.1975, Moutnice č.p. 177, 664 55 Moutnice
Lenka Daňková, nar. 14.01.1974, Moutnice č.p. 177, 664 55 Moutnice
Šárka Mikolášková, nar. 22.07.1971, Moutnice č.p. 150, 664 55 Moutnice
Jaroslav Srnec, nar. 23.06.1964, Moutnice č.p. 129, 664 55 Moutnice
Jaroslav Srnec, nar. 28.12.1940, Vojtova č.p. 243/23, 639 00 Brno
Zdeněk Svoboda, nar. 04.06.1966, Krumvír č.p. 81, 691 73 Krumvír
Jana Šlorová, nar. 14.08.1968, Pekařská č.p. 507, 691 67 Šakvice
Milan Jurík, nar. 25.01.1963, Moutnice č.p. 195, 664 55 Moutnice
Bronislava Lízalová, nar. 24.10.1981, Moutnice č.p. 334, 664 55 Moutnice

Milan Žáček, nar. 01.06.1960, Moutnice č.p. 22, 664 55 Moutnice
Dana Žáčková, nar. 27.04.1963, Moutnice č.p. 22, 664 55 Moutnice
Vladimír Bednář, nar. 05.03.1964, Moutnice č.p. 71, 664 55 Moutnice
Hana Bednářová, nar. 07.06.1964, Moutnice č.p. 71, 664 55 Moutnice
Vladimíra Ostrovská, nar. 03.10.1960, Moutnice č.p. 339, 664 55 Moutnice
Robert Ostrovský, nar. 13.07.1960, Moutnice č.p. 339, 664 55 Moutnice
Jindra Žáčková, nar. 04.03.1963, Moutnice č.p. 176, 664 55 Moutnice
Ing. Petr Bilavčík, nar. 03.01.1973, Moutnice č.p. 323, 664 55 Moutnice
Mgr. Alena Bilavčíková, nar. 27.10.1978, Moutnice č.p. 323, 664 55 Moutnice
Regina Řípková, nar. 30.12.1973, Moutnice č.p. 372, 664 55 Moutnice
Obec Moutnice, Moutnice č.p. 277, 664 55 Moutnice
Svatoslav Kašpárek, Moutnice č.p. 44, 664 55 Moutnice
Pavla Kašpárková, Moutnice č.p. 44, 664 55 Moutnice
Jitka Flodrová, Moutnice č.p. 397, 664 55 Moutnice
Josef Běloušek, Moutnice č.p. 217, 664 55 Moutnice
Vlastimil Fiala, Moutnice č.p. 337, 664 55 Moutnice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Královopolská č.p. 147/62, 612 00 Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, 603 00 Brno
GasNet, s.r.o., Klášská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
NOEL, s.r.o., Na Pískách č.p. 3275/3, 695 01 Hodonín
Mgr. Hana Halámková, Pellicova č.p. 16/2b, 602 00 Brno
Ing. Martin Halámek, Pellicova č.p. 16/2b, 602 00 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická č.p. 820/156, 638 00 Brno

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor Krajský stavební úřad, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejím zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a Obecního úřadu Moutnice.

Žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne jeho vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu. Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkově (elektronicky) od: do :.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 11.08.2025.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. ELING CZ s.r.o., IDDS: 8gr3rzy
sídlo: Střelnice č.p. 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno 28
zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
2. Město Židlochovice, Úřední deska, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
zastoupení pro: Vít Husák, Moutnice č.p. 299, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Petra Husáková, Moutnice č.p. 394, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
zastoupení pro: Jitka Flodrová, Moutnice č.p. 397, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Anna Hložková, Moutnice č.p. 24, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Filip Hložek, Tuřanská č.p. 648/42, 620 00 Brno
zastoupení pro: Jarmila Patermannová, Křížová č.p. 55/5, 603 00 Brno
zastoupení pro: František Svoboda, Moutnice č.p. 26, 664 55 Moutnice

- zastoupení pro: Miloš Habart, Moutnice č.p. 27, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Eva Šichnárková, Moutnice č.p. 27, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Anna Vodičková, Moutnice č.p. 28, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Martina Lengálová, Moutnice č.p. 407, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Jan Brabec, Moutnice č.p. 29, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Jiřinka Wetterová, Moutnice č.p. 30, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Tamara Wetterová, Diváky č.p. 122, 691 71 Diváky
zastoupení pro: Jenovefa Albrechtová, Moutnice č.p. 64, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: František Poláček, Moutnice č.p. 122, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Pavel Daněk, Moutnice č.p. 177, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Lenka Daňková, Moutnice č.p. 177, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Šárka Mikolášková, Moutnice č.p. 150, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Jaroslav Srnec, Moutnice č.p. 129, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Jaroslav Srnec, Vojtova č.p. 243/23, 639 00 Brno
zastoupení pro: Zdeněk Svoboda, Krumvír č.p. 81, 691 73 Krumvír
zastoupení pro: Jana Šlorová, Pekařská č.p. 507, 691 67 Šakvice
zastoupení pro: Milan Jurík, Moutnice č.p. 195, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Bronislava Lízalová, Moutnice č.p. 334, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Milan Žáček, Moutnice č.p. 22, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Dana Žáčková, Moutnice č.p. 22, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Vladimír Bednář, Moutnice č.p. 71, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Hana Bednářová, Moutnice č.p. 71, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Vladimíra Ostrovská, Moutnice č.p. 339, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Robert Ostrovský, Moutnice č.p. 339, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Jindra Žáčková, Moutnice č.p. 176, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Ing. Petr Bilavčík, Moutnice č.p. 323, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Mgr. Alena Bilavčíková, Moutnice č.p. 323, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Regina Řípková, Moutnice č.p. 372, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Svatoslav Kašpárek, Moutnice č.p. 44, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Pavla Kašpárková, Moutnice č.p. 44, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Jitka Flodrová, Moutnice č.p. 397, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Josef Běloušek, Moutnice č.p. 217, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Vlastimil Fiala, Moutnice č.p. 337, 664 55 Moutnice
zastoupení pro: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
zastoupení pro: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Královopolská č.p. 147/62, 612 00
Brno
zastoupení pro: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, 603 00 Brno
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupení pro: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
zastoupení pro: NOEL, s.r.o., Na Pískách č.p. 3275/3, 695 01 Hodonín
zastoupení pro: Mgr. Hana Halámková, Pellicova č.p. 16/2b, 602 00 Brno
zastoupení pro: Ing. Martin Halámek, Pellicova č.p. 16/2b, 602 00 Brno
zastoupení pro: Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická č.p. 820/156, 638 00 Brno
3. Obec Moutnice, IDDS: rf9anpc
sídlo: Moutnice č.p. 277, 664 55 Moutnice
- dotčené správní úřady
4. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, OOÚZ a SOD, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
5. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, IDDS: hxdby2c
sídlo: Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice